

SANTERRE SAEP

Amiens, le 10 novembre 2023

MONSIEUR  
SIEP DU SANTERRE  
1 RUE D'ASSEL  
BP 20022  
80170 ROSIERES-EN-SANTERRE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

|                       |                       |                  |                                            |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Type                  | Code                  | Nom              | Prélevé le : lundi 23 octobre 2023 à 11h17 |
| Prélèvement           | 00121920              |                  | par : OZ                                   |
| Unité de gestion      | 0089                  | SANTERRE SAEP    | Type visite : D1                           |
| Installation          | UDI 000658            | CAIX-CAIX UDI    |                                            |
| Point de surveillance | S 0000001221          | CENTRE BOURG     | Commune : HERLEVILLE                       |
| Localisation exacte   | 22 GRANDE RUE PORTE 8 | MITIGEUR CUISINE |                                            |

| Mesures de terrain                  | Résultats       | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                     |                 | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |                 |                    |            |                       |            |
| Température de l'eau                | 17 °C           |                    |            |                       | 25,00      |
| Température de mesure du pH         | 17,1 °C         |                    |            |                       |            |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          |                 |                    |            |                       |            |
| pH                                  | 7,4 unité pH    |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| MINERALISATION                      |                 |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                 | 835 µS/cm       |                    |            | 200,00                | 1 100,00   |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |                 |                    |            |                       |            |
| Chlore libre                        | <0,05 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |
| Chlore total                        | <0,05 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00122014

Référence laboratoire : H\_CS23.8243.2

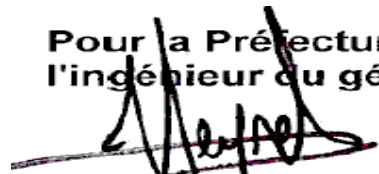
|                                    | Résultats   | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                    |             | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES   |             |                    |            |                       |            |
| Aspect (qualitatif)                | 0 Qualit.   |                    |            |                       |            |
| Coloration                         | <5 mg(Pt)/L |                    |            |                       | 15,00      |
| Couleur (qualitatif)               | 0 Qualit.   |                    |            |                       |            |
| Odeur (qualitatif)                 | 0 Qualit.   |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélométrique NFU      | <0,30 NFU   |                    |            |                       | 2,00       |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |             |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                  | <0,050 mg/L |                    |            |                       | 0,10       |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |             |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL      |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 112 n/mL    |                    |            |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | 0 n/(100mL  |                    |            |                       | 0          |
| Entérocoques /100ml-MS             | 0 n/(100mL  |                    | 0          |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF       | 0 n/(100mL  |                    | 0          |                       |            |

PLV : 00121920 page : 2

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00121920)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfecture et par délégation,  
l'ingénieur du génie sanitaire

  
Jérôme VEYRET